VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA
Nr. GS-1

Buveinės adresas – Šeimyniškių 19 A-B įėjimas, 2 aukštas, Vilnius

TURINYS

I. Bendrosios nuostatos
II. Reikalavimai patalpoms ir išėjimams
III. Elektros įrenginiai
IV. Gaisro gesinimo priemonės ir įrenginiai
V. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui
VI. Patalpų uždarymo tvarka baigus darbą

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šį Bendroji gaisrinės saugos instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Bendrovė) patalpoms ir darbo vietoms.
2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ aktualia reakcija ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (su visais papildymais ir pakeitimais).
3. Be šios instrukcijos, būtina vykdyti kitų, gaisrinę saugą reglamentuojančių, teisės aktų reikalavimus.
4. Visi Bendrovės patalpose dirbantys darbuotojai privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, savo veiksmais nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą, o kilus gaisrui, iškviesti ugniagesius Bendruoju pagalbos telefonu 112 bei imtis priemonių gelbėti žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą esamomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
5. Darbuotojai, pažeidę šios Instrukcijos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6. Kiekvienas Bendrovės patalpose dirbantis darbuotojas privalo:
   - žinoti ir vykdyti gaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus;
   - laikytis nustatyto priešgaisrinio rėžimo darbo vietoje;
   - darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;
   - baigęs darbą, sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti elektros įrenginius;
   - mokėti naudotis darbo vietose esančiomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
   - vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. Pastebėjus galimas gaisrų kilimo priežastis, būtina nedelsiant organizuoti jų pašalinimą.

II. REIKALAVIMAI PATALPOMS IR IŠĖJIMAMS

7. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.
8. Draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, išskyrus:
   - turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;
   - automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);
   - atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu.
9. Evakuacinės durys turi atsidaryti išėjimo kryptimi. Draudžiama jas užkrauti ar laikyti užrakintas iš lauko pusės. Vidinis užraktas turi leisti lengvai duris atidaryti.
10. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.
11. Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį

nurodantys ženklai 

, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

12. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai turi būti įrengti patalpose, kurių plotas didesnis kaip 50 m2 arba kuriose yra įrengtos dvejos ir daugiau durų, ir išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško).
13. Į Bendrovės patalpas asmenims draudžiama atsinešti ir laikyti labai degias ir ypač degias medžiagas bei sprogias medžiagas.
14. Gaisrinės įrangos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą  ir gaisrinius čiaupus , turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.
15. Žmonių evakavimo planai turi būti pakabinti pastato visuose aukštuose, gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo.
16. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.
17. Žmonių evakavimo plano sutartiniai žymėjimai:

	Gesintuvas
	Gaisrinis čiaupas
	Dūmų šalinimo įrenginio rankinio paleidimo jungiklis
	Elektros skydelis
	Telefonas
	Gaisrinės signalizacijos jungiklis
	Gaisrinio siurblio (elektrifikuotos sklendės) jungtis
	Pagrindinis evakuacijos kelias
	Atsarginis evakuacijos kelias
	Jūs esate čia (plano vieta)
	Pirmosios pagalbos rinkinys

18. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms .

III. ELEKTROS ĮRENGINIAI

19. Elektros įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.
20. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.
21. Pastebėjus elektros įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui arba Įmonės direktoriaus paskirtam atsakingam asmeniui.
22.  Priėjimo vietos prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų turi būti tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.
23. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.
24. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
25. Eksploatuojant elektros įrenginius, ***draudžiama***:

- naudoti netvarkingus elektros kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros aparatus;
- į elektros kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;
- elektros lempas, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;
- vietoje elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono ryšio laidus;
- naudoti virdulius, šildymo ar kitus prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;
- naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;
- palikti be priežiūros įjungtą organizacinę techniką (išskyrus tuos atvejus, kai išjungimas nerekomenduojamas įrenginio eksploatacijos instrukcijoje);
- šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais.

26. Šildymo ir vėdinimo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
27. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti įrenginius ir informuoti atsakingus asmenis.

IV. GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS IR ĮRENGINIAI

GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ		ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gaisro signalizacijos mygtukas		**Ne rečiau kaip kartą per metus**, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.
	Gaisrinis jutiklis		**Ne rečiau kaip kartą per metus**, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.
	Gesintuvas		Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui turi būti atliekama jo techninė priežiūra.
	Gaisrinio čiaupo spintelė, kurioje yra ventilis, gaisrinė žarna, švirkštas ir sujungimo antgaliai	 Gaisrinis čiaupas:  Gaisrinis žarnos ritinys: 	Vidaus gaisrinį vandentiekį **<u>būtina kartą per metus patikrinti</u>**: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą.

28. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos techninę priežiūrą ir bandymus, o jų rezultatus įforminti raštu.
29. Sistemos techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.
30. Patalpose turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Gesintuvų


laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

31. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui, turi būti atliekama jo techninė priežiūra.
32. **Gesintuvai turi būti**:
    - laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;
    - kabinami ne aukščiau kaip 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti;
    - statomi ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;
    - laikomi taip, kad būtų matyti užrašai.
33. Gesintuvų paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.
34. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.
35. Gesintuvai yra viena iš pagrindinių pirminių gaisro gesinimo priemonių. Populiariausi yra miltelių ir angliarūgštės.
36. Gesintuvo galiojimo laikas yra ribotas. Milteliai per keletą metų sugula – juos reikia periodiškai persijoti. Dėl nesandarių vožtuvų angliarūgštės gesintuve dujų kiekis gali sumažėti.
37. Patikrą reikia atlikti pagal gesintuvo gamintojo nustatytus terminus, tačiau ne rečiau, kaip kas vieneri metai. Paprastai ant tvarkingo gesintuvo būna specialus lipdukas su nurodyta kito patikrinimo data (1 pav.);



1 pav. Lipdukas, žymintis gesintuvo kito patikrinimo datą

38. Prieš naudojant gesintuvą, reikia susipažinti su gesintuvo naudojimo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.
39. **Miltelių gesintuvai:**
    - gesintuvai gali būti pripildyti ABC, BC ir D rūšies miltelių. Nuo miltelių rūšies priklauso, kokios klasės gaisrus galima gesinti. Tai populiariausi gesintuvai, pasižymintys universalumu ir efektyvumu. Užpilde nėra vandens, todėl gesintuvą galima laikyti ir neigiamoje temperatūroje. Milteliai negadina daiktų ir juos nesunku nuvalyti. Miltelių gesintuvais leidžiama gesinti iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius;
    - miltelių gesintuvo sandara ir veikimo principas pavaizduotas 2 pav.:
    - Ištraukus apsauginį kaištį (7) ir paspaudus rankenėlę (3), gesinamoji medžiaga (6), veikiama suslėgtų dujų, sifoniniu vamzdeliu (5) kyla į viršų ir per uždaromąjį vožtuvą patenka į išpurškimo žarnelę (2). Iš žarnelės pro difuzorių gesinamoji medžiaga purškiama į gaisro židinį.

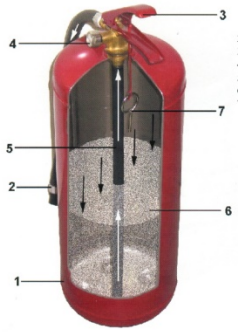


1 - metalinis korpusas,
2 - išpurškimo žarnelė,
3 - paleidimo rankenėlė,
4 - manometras (gali jo nebūti),
5 - sifoninis vamzdelis,
6 - gesinamoji medžiaga,
7 - apsauginis kaištis.

2 pav. Gesintuvo sandara

    - Miltelinių gesintuvų veikimo nuotolis ir trukmė:
        - 2 kg. Nuotolis 2–4 m, veikimo laikas 7–9 sek.;
        - 6 kg. Nuotolis 4–6 m, veikimo laikas 10–13 sek.;
        - 9 kg. Nuotolis 5–8 m, veikimo laikas 13–16 sek.

40. **Angliarūgštės gesintuvai:**

- angliarūgštės gesintuvo gesinamojoje medžiagoje naudojamas anglies dioksidas (CO2), pereinantis iš skystos būsenos (balione) į dujinę (gesinant). Gesinimo medžiaga pilnai išsisklaido ore;
- angliarūgštės gesintuvu galima gesinti beveik visų klasių gaisrus, išskyrus C (degių dujų);
- angliarūgštės gesintuvo sandara pavaizduota 3 pav.

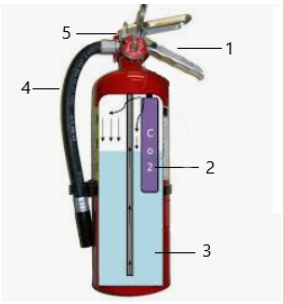

1 - paleidimo rankenėlė,
2 – CO2 talpa,
3 – gesinamoji medžiaga,
4 - išpurškimo žarnelė,
5 - manometras (gali jo nebūti).

3 pav. Angliarūgštės gesintuvo sandara

41. Darbuotojai turi mokėti naudotis gesintuvu.


V. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

42. Asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo:
- nedelsdamas apie gaisrą pranešti ugniagesiams Bendruoju pagalbos telefonu **112;**
- skambindamas pranešti tikslų adresą, pasakyti kas dega, kur dega ir savo pavardę;
- pranešti tiesioginiam vadovui arba padalinio vadovui, arba Bendrovės direktoriaus paskirtam atsakingam asmeniui;
- jeigu nėra grėsmės gyvybei ir sveikatai, gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis;
- esant pavojui gyvybei ir sveikatai, evakuotis iš patalpų į susirinkimo vietos ženklu pažymėtą vietą  bei apie evakuaciją pranešti aplinkiniams asmenims;
- atvykus Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, tiesioginiam vadovui arba padalinio vadovui, arba Bendrovės direktoriaus paskirtam atsakingam asmeniui, juos informuoti apie situaciją ir suteikti reikalingą informaciją bei toliau vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus.

43. Tiesioginis arba padalinio, arba Bendrovės direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo, atvykęs į gaisro vietą, privalo:
- įsitikinti ar iškviesti ugniagesiai;
- vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks ugniagesiai;
- skirti asmenį, kuris pasitiks ugniagesius, suteiks informaciją apie gaisro židinį nurodys pavojingiausias vietas;
- esant reikalui, išjungti elektros įrenginius, vėdinimo sistemas;
- organizuoti materialinių vertybių evakavimą iš gaisro zonos.

44. Gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame įrenginyje. Jeigu to padaryti negalima, leidžiama iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius gesinti angliarūgštės ir miltelių gesintuvais. Kad gesintojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus atstumo (1 metras).

Ugnies gesinimas atliekamas pavėjui		Ugnies gesinimas nuo sienų atliekamas nuo apačios į viršų	
Teisingai	Neteisingai	Teisingai	Neteisingai

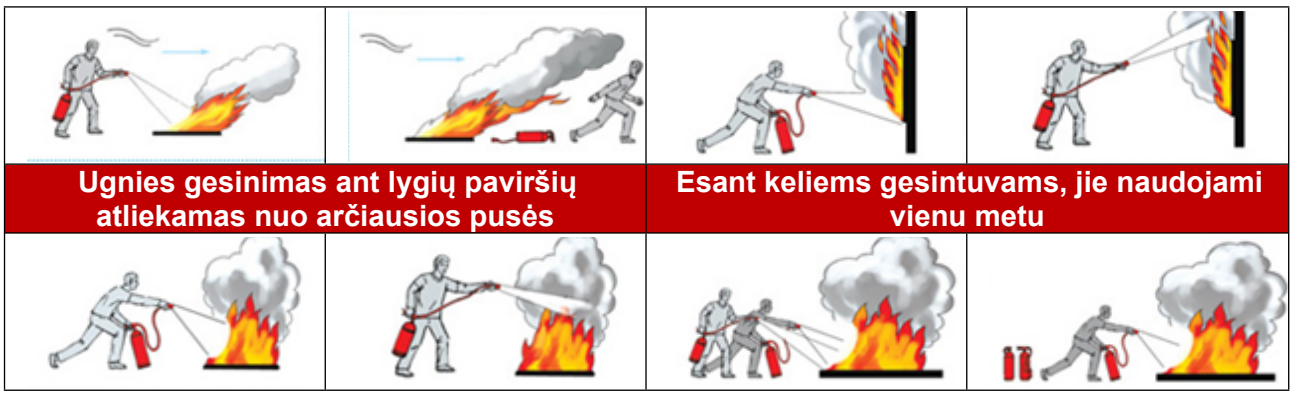

3 pav. Teisingas gesintuvo naudojimas

45. Objekte, kuriame dirba arba būna daugiau kaip šimtas žmonių, turi būti parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas. Planą rengia ir tvirtina objekto savininkas, valdytojas ar administratorius.
46. Visi Bendrovės darbuotojai turi būti susipažinę su objekto, kuriame dirba, veiksmų kilus gaisrui planu.

VI. PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ

47. Baigęs darbą, darbuotojas uždarydamas savo darbo patalpą, privalo patikrinti:
    - ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;
    - ar išjungti, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami, elektros įrenginiai, apšvietimas;
    - ar uždaryti langai ir durys.
48. Asmuo, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, jei savarankiškai pašalinti trūkumų negali – praneša tiesioginiam arba padalinio vadovui.

Metaduomenys	
Vidinis DVS dokumento numeris	DOK-00046080
Dokumento sudarytojas	Vilniaus vystymo kompanija, UAB
Dokumento pavadinimas	Bendroji gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS-1
Dokumento registracijos data	2024-03-08
Dokumento registracijos numeris	2024-VTA-006
Dokumento specifikacijos identifikavimo žyma	ADOC-v1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Pasirašiusio asmens vardas	Laura Joffė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-07 17:46
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	BSSIT CA
Sertifikato galiojimo laikas	2117-09-24 06:00
Parašo paskirtis	Registravimas
Pasirašiusio asmens vardas	BSS IT Dokumentu valdymo sistema www.bss.biz
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 13:24
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-05-03 14:36
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninių parašų tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant nenustatyta jokių klaidų (2024-04-04 13:21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-04 13:21 atspausdino Tatjana Tunkevič